



ANTRESOLA

PARTER

PIWNICA

część istniejąca

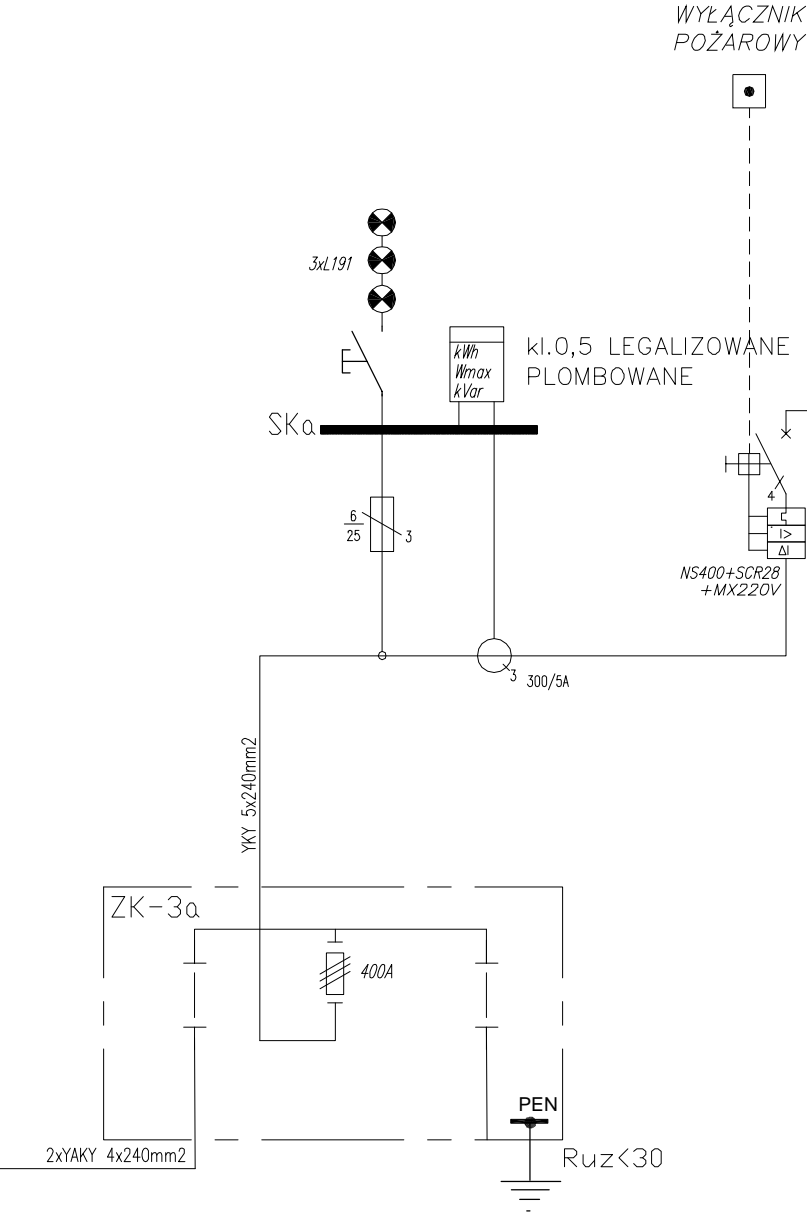

BILANS MOCY:
 $P_i = 394 \text{ kW}$
 $k_j = 0,52$
 $P_m = 205 \text{ kW}$
 $\cos \phi_i = 0,94$
 $I_n = 318 \text{ A}$
 $I_b = 400 \text{ A}$



SPÓŁKA Z O.O.

50-023 Wrocław, ul. Racławicka 15/19
tel.: 0-71 78-79-730, fax 78-79-733
e-mail: biuro@etca.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

AUTOR:	mgr inż. Waldemar Pięciński	473/87/UW
WSPÓŁAUTOR:	mgr inż. Magdalena Kozłowska	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Przemysław Stachowski	328/98/UW

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T.Kościuszki 32A
INWESTOR
ADAPTACJA TRYBUNY BASENU SPORTOWEGO
w OBIKCIE PŁYWALNI MIEJSKIEJ Wodnik 2000
W GRODZISKU MAZOWIECKIM NA ZESPÓŁ SAUNOWY
PROJEKT

SCHEMAT ZASILANIA

6

UMOWA 2P/17/08
BRANŻA ELEKTRYKA
FAZA PROJEKT BUDOWLANO – WYKONWACZY WNETRZ
KOD
DATA 02.2009
SKALA 1:50

KONC

PB

PP

PW